

副本

检测报告

报告编号：WFJL2019071506

受检单位：山东同成医药股份有限公司

样品名称：有组织废气、无组织废气

检测类别：例行检测

报告日期：2019年7月24日

潍坊久力环境保护监测有限公司

(加盖检验检测专用章)



潍坊久力环境保护监测有限公司 检测报告

报告编号:WFJL2019071506

受检单位	山东同成医药股份有限公司	受检单位地址	寿光市侯镇海洋化工园区金源路9号
联系人	吴涛	联系电话	15154464018
样品名称	有组织废气、无组织废气	样品状态	吸收液密封保存完好
检测类别	委托检测	检测人员	王晓东、高中华
样品来源	现场采样	检测日期	2019.07.15

有组织废气检测方法一览表

序号	检测项目	检测依据	检测方法	仪器设备	方法检出限
1	HBr	HJ 549-2016	离子色谱法	PIC-10 离子色谱仪	0.2mg/m ³

无组织废气检测方法一览表

序号	检测项目	检测依据	检测方法	仪器设备	方法检出限
1	HBr	HJ 549-2016	离子色谱法	PIC-10 离子色谱仪	0.02mg/m ³

质控依据	HJ/T 373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则
质控措施	检测、计量设备检定/校准合格；人员持证上岗； 采样设备流量每月校准一次，每次测量前进行气密性检查。
结论及评价	不予评价。



编写:	时间: 2019.7.24
审核:	时间: 2019.7.24
签发:	时间: 2019.7.24

本页以下空白。

潍坊久力环境保护监测有限公司
检测报告

报告编号:WFJL2019071506

有组织废气检测结果

检测点位	排气筒 P1 出口	检测日期	2019.07.15
排气筒高度	50m	排气筒直径	0.4m
检测项目		检测结果	
标干流量 (Nm ³ /h)		2633	
HBr 排放浓度 (mg/m ³)		5.16	
HBr 排放速率 (kg/h)		1.4×10 ⁻²	

检测点位	排气筒 P2 出口	检测日期	2019.07.15
排气筒高度	36m	排气筒直径	0.4m
检测项目		检测结果	
标干流量 (Nm ³ /h)		181	
HBr 排放浓度 (mg/m ³)		6.15	
HBr 排放速率 (kg/h)		1.1×10 ⁻³	

本页以下空白。

潍坊久力环境保护监测有限公司

检测报告

报告编号:WFJL2019071506

有组织废气检测结果

检测点位	排气筒 P3 出口	检测日期	2019.07.15
排气筒高度	50m	排气筒直径	0.4m
检测项目		检测结果	
标干流量 (Nm ³ /h)		2482	
HBr 排放浓度 (mg/m ³)		4.35	
HBr 排放速率 (kg/h)		1.1×10 ⁻²	

检测点位	排气筒 P4 出口	检测日期	2019.07.15
排气筒高度	15m	排气筒直径	0.2m
检测项目		检测结果	
标干流量 (Nm ³ /h)		832	
HBr 排放浓度 (mg/m ³)		5.73	
HBr 排放速率 (kg/h)		4.8×10 ⁻³	

本页以下空白。

潍坊久力环境保护监测有限公司

检测报告

报告编号 WFJL2019071506


无组织废气检测结果

检测日期	检测时间	检测项目	检测点位/检测结果			
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
2019.07.15	9:00	HBr (mg/m ³)	0.053	0.071	0.065	0.059

无组织排放废气检测期间气象参数

检测日期		气温(°C)	风向	风速(m/s)	总云量	低云量	大气压(hPa)
2019.07.15	9:00	27.1	北风	2.1	5	3	999

无组织排放废气检测点位图:

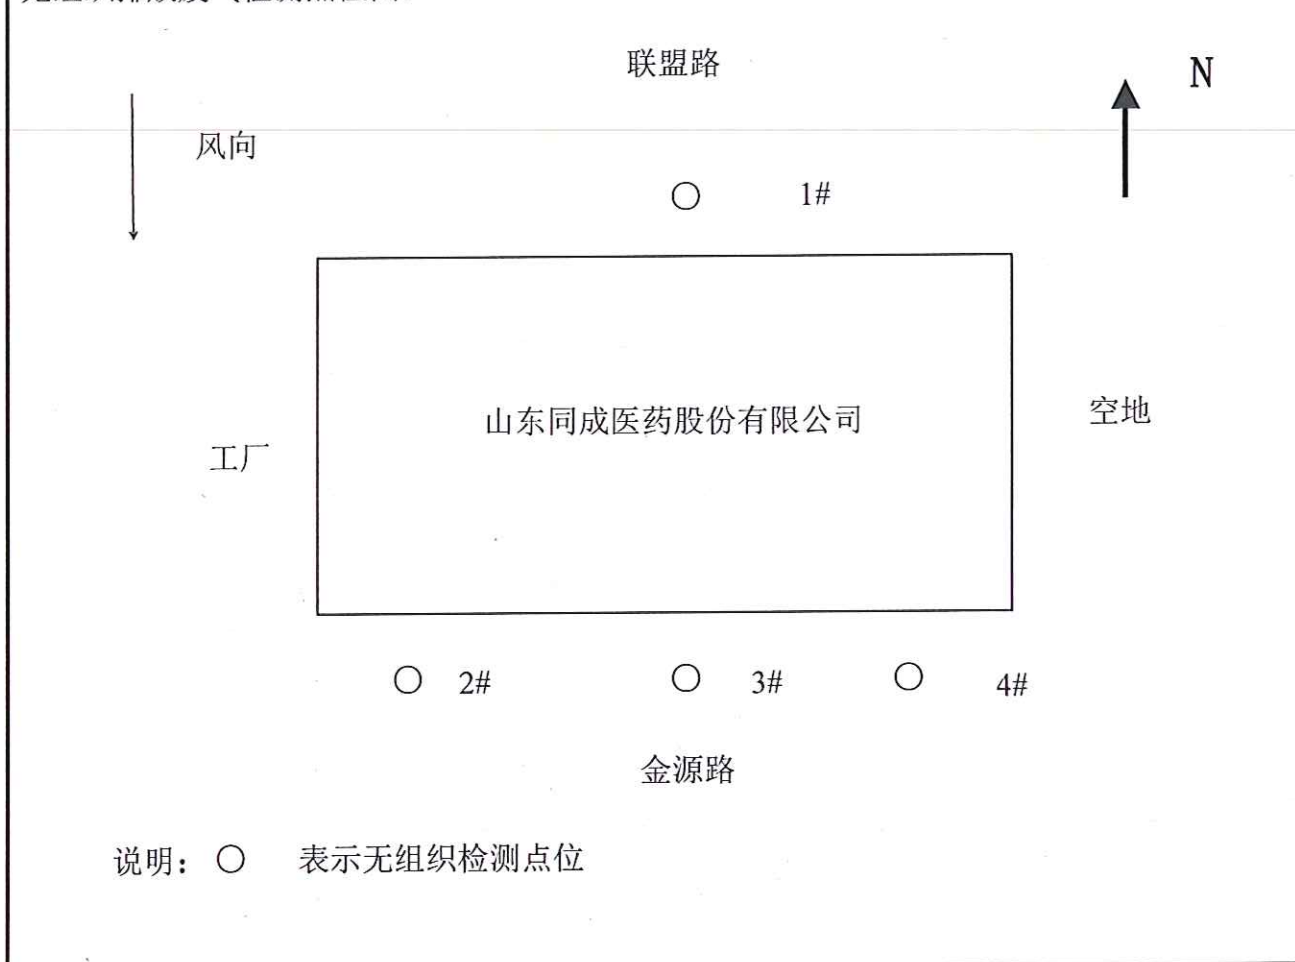

以下空白。

检测报告声明

- 1、本检测报告仅对本委托项目负责。
- 2、本检测报告无“CMA章”、“潍坊久力环境保护监测有限公司检验检测专用章”、“正本”、骑缝章无效，无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告及数据或证书，本报告及数据不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采集的样品和检测数据负责，委托检验仅对送检样品结果负责。
- 6、本检测报告一式两份（委托单位和本公司各执一份）。

单位名称：潍坊久力环境保护监测有限公司

地 址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街 7399 号 603、611

电 话：0536-6106262

邮 编：261000